

SPRÍSŇUJEME OPATRENIA V OBLASTI NEOPRÁVNENÝCH ODBEROV ELEKTRINY

Oblasť riešenia neoprávnených odberov elektriny je pre VSD, a.s. neustále prioritou. V nadchádzajúcom období preto dôjde zo strany našej spoločnosti k výraznému sprísneniu postupov voči odberateľom, u ktorých bol neoprávnený odber zistený.


Neoprávnený odber elektriny je v zmysle trestného zákona krádežou a teda **trestným činom**, z čoho vyplýva povinnosť pre VSD, a.s. oznámiť toto zistenie orgánom činným v trestnom konaní. Naša spoločnosť pristúpi po identifikovaní neoprávneného odberu, okrem splnenia si zákonných povinností, aj k ukončeniu distribúcie elektriny (zahŕňa tiež odpojenie od distribučnej sústavy rozšírené o úkon ukončenia Zmluvy o pripojení).

Bez Zmluvy o pripojení s prevádzkovateľom distribučnej sústavy nemôžu existovať ani zmluvy uzavreté medzi dodávateľom elektriny a odberateľom. Po oznámení takejto skutočnosti zo strany VSD, a.s. preto príslušný dodávateľ elektriny s najväčšou pravdepodobnosťou ukončí svoje zmluvné vzťahy s daným odberateľom.

Odborné miesto po zistení neoprávneného odberu elektriny prakticky zanikne.

Opätovné pripojenie odborného miesta do distribučnej sústavy bude možné len po uhradení vzniknutej škody a po splnení podmienok uvedených v Prevádzkovom poriadku spoločnosti VSD, a.s.

Čo bude pre odberateľa zistený neoprávnený odber na jeho odbornom mieste znamenať?

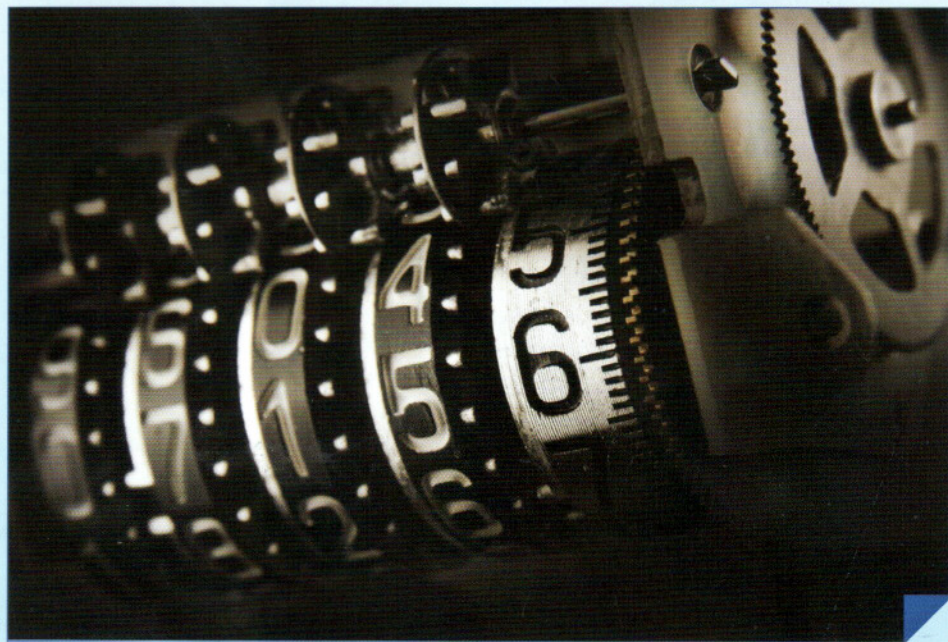

- Začatie trestného stíhania pre krádež elektriny.
- Odpojenie od distribučnej sústavy a od dodávok elektriny.
- Ukončenie relevantných zmluvných vzťahov s prevádzkovateľom distribučnej sústavy a s najväčšou pravdepodobnosťou aj s dodávateľom elektriny.
- Podat' Žiadosť o pripojenie a po splnení podmienok pripojenia uhradiť pripojovací poplatok.
- Znášať náklady spojené s úpravou odborného miesta pri zmene technických podmienok pripojenia.
- Znášať legislatívne lehoty v procese nového pripojenia, ktorými sa odpojenie nevyhnutne predĺži (napr. lehota na vyjadrenie sa prevádzkovateľa distribučnej sústavy k Žiadosti o pripojenie je 30-dňová).

Aké podmienky musí odberateľ po zistenom neoprávnenom odbere splniť pre opätovné pripojenie?

- Uhradiť vzniknutú škodu spôsobenú prevádzkovateľovi distribučnej sústavy – VSD, a.s.

Inšpekčné tímy, ktoré kontrolujú odborné miesta z pohľadu neoprávnených odberov, v súčasnosti zvyšujú svoju

aktivitu a pozornosť zamerajú na všetky odberné miesta na zásobovacom území VSD, a.s., vrátane odberateľov z radov firiem a organizácií.

Odborné miesto si môžete nechať overiť.

Ak nadobúdate nehnuteľnosť spolu s existujúcim odborným miestom elektriny pripojeným do NN distribučnej sústavy, spoločnosť VSD, a.s. vám ponúka platenú službu posúdenia tohto odborného miesta z pohľadu neoprávneného odberu. Na tieto účely nás môžete kontaktovať na e-mailovú adresu: oss@vsds.sk



Od 1. januára 2011 je možné zmeniť distribučnú sadzbu pre nebytové priestory na základe platného Výnosu č. 2/2008 v znení neskorších predpisov schváleného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý zakotvil novú možnosť pre nebytové priestory bytových domov.

Znenie spomínaného výnosu: „Ak správca bytového domu alebo spoločnosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov dodávateľovi elektriny alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy preukáže, že užívanie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu je spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení iba domácnosťami, distribúcia elektriny a dodávka elektriny do odberných miest spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu sa považuje za distribúciu elektriny pre domácnosti a dodávku elektriny pre domácnosti.“

Preukazovanie spôsobu užívania spoločných priestorov

Upravuje ho Prevádzkový poriadok našej spoločnosti VSD, a.s., ktorý je schválený ÚRSO. Zverejnený je na internetovej stránke www.vsds.sk, rovnako ako aj celý postup pri zmene distribučnej sadzby pre nebytové priestory (v časti Odberatelia/Pripojenie a zmena OM).

AKO SI VYBAVIŤ DISTRIBUČNÚ SADZBU PRE NEBYTOVÉ PRIESTORY?

V prípade záujmu o zmenu sadzby je potrebné preukázať, že spoločné a nebytové priestory nevyužívajú subjekty iné ako domácnosti. Dokumenty, ktoré je v tejto súvislosti potrebné doručiť VSD, a.s.:

1. Žiadosť o zmenu distribučnej sadzby;
2. Príloha s EIC kódmi odberných miest, pre ktoré sa zmena žiada;
3. Čestné vyhlásenie žiadateľa (správcu) o spôsobe využívania spoločných priestorov;
4. Čestné vyhlásenia majiteľov všetkých bytov o spôsobe využívania týchto bytov.

Odporúčania od VSD, a.s. pred podaním žiadosti

- Najskôr je potrebné zistiť, či majitelia bytov spĺňajú podmienky na priznanie sadzby. V praxi to znamená overiť si, či sa v spoločných priestoroch nenachádzajú odberné miesta subjektov iných ako domácností. Často ide napríklad o obchody, kaderníctva, ale aj odberné miesta poskytovateľov

televíznych či internetových služieb. Pri posúdení týchto odberných miest je dôležitý najmä spôsob pripojenia do distribučnej sústavy, teda či je odber pripojený priamo do distribučnej sústavy (do rozvodnej skrine) alebo cez majetok bytového domu (do tzv. stúpačky). V prípade pripojenia podnikateľského subjektu priamo do distribučnej sústavy možno pre ostatné časti spoločných zariadení bytového domu priznať sadzbu pre domácnosti.

- Čestné vyhlásenia o spôsobe využívania bytov je potrebné doručiť za každý byt v bytovom dome. Spoločnosť VSD, a.s. bude akceptovať aj vyhlásenie správcu bytového domu pre byt, ktorý je vo vlastníctve zahraničného občana zdržujúceho sa na Slovensku len občasne s tým, že správca uvedie dôvod podpisu vyhlásenia.
- Čestné vyhlásenia musia obsahovať všetky potrebné údaje vrátane EIC kódov príslušných bytov.
- V prípade nesplnenia podmienok pre niektoré vchody v bytovom dome môžu žiadatelia požiadať aj o zmenu distribučnej sadzby len pre vchody, ktoré podmienky spĺňajú.

PRIPÁJANIE ODBERATEĽOV S NEMERANÝM ODBEROM

Podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy

Čo definuje VSD, a.s. ako nemerané odbery?

Ide o odbery elektriny pre zabezpečovacie zariadenia železníc, domové čísla, televízne vykryvače, telefónne koncentratory a automaty, dopravnú signalizáciu a svetelné značky, spoločné antény, telekomunikačné zariadenia na šírenie signálu pripájané do bytových domov a pod.

Pripojenie každého elektroenergetického zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy (teda aj pripojenie tzv. nemeraných odberov) prebieha na základe uzatvorenej Zmluvy o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy.

Kto môže požiadať o pripojenie takéhoto odberného miesta?

Túto zmluvu VSD, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“) uzatvára výlučne s vlastníkom pripája-



ného elektroenergetického zariadenia, resp. odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch, keď je odberné elektrické zariadenie neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti, výlučne s vlast-

níkom nehnuteľnosti alebo správcom. Za vlastníka družstevného bytu sa na účely tohto Prevádzkového poriadku považuje aj člen družstva, ktorý sa preukáže členstvom k príslušnému družstvu (týmto nie je dotknuté právo PDS vyžiadať si vyjadrenie alebo súhlas osoby oprávnenej spravovať družstevný majetok).

Pripojenie nemeraných odberov do distribučnej sústavy alebo do spoločných elektroenergetických zariadení bytového domu (vnútorná inštalácia bytového domu – „stúpačka“) bude riešené uzatvorením Zmluvy o pripojení s vlastníkom alebo so žiadateľom o pripojenie odberného miesta pre nemerajú spotrebu na základe súhlasu správcu nehnuteľnosti, resp. súhlasov vlastníkov nehnuteľnosti, pokiaľ žiadateľ nie je vlastníkom bytového domu (v tomto prípade nie je potrebné doložiť list vlastníctva).

I Viac informácií vám radi poskytneme telefonicky na Linke VSD 0850 123 312.

PRENAJÍMAME PODPERNÉ BODY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ

Naším obchodným partnerom a ďalším subjektom umožníme využívať niektoré časti hnuťelného majetku VSD, a.s. Konkrétne ide o formu prenájmu podperných bodov elektrických vedení nízkeho (NN) a vysokého napätia (VN) za účelom umiestnenia iných zariadení na tieto miesta.

Podperné body NN elektrických vedení

je možné využiť na umiestnenie prípojok k distribučnej sústave, ktoré nie sú majetkom VSD, a.s., telefónnych vedení alebo iných telekomunikačných zariadení, rozhlasových vedení, vedení a zariadení káblovej televízie či verejného osvetlenia, optických káblov, vedení a zariadení výstražného systému obyvateľstva (kamerový systém).

Umiestnenie rozhlasového vedenia a zariadenia, verejného osvetlenia a výstražného systému obyvateľstva v majetku miest a obcí na podperných bodoch NN vedenia spoločnosť VSD, a.s. nespoplatňuje.

Podperné body elektrických vedení napäťovej úrovne VN

môžu byť využívané výlučne **na podporu verejného záujmu**, napr. na umiestňovanie samonosných optických káblov na internetizáciu mikroregiónu a pod.

Ceny za prenájom

Jednotková cena za prenájom podperného bodu NN alebo VN vedenia za rok je stanovená podľa aktuálneho Cenníka služieb zverejneného na internetovej stránke www.vsds.sk.

UMIESTŇOVANIE REKLÁM NA MAJETKU SPOLOČNOSTI VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A.S.

V súvislosti s reklamnými a komerčnými záujmami a aktivitami tretích subjektov spoločnosť VSD, a.s. oznamuje svojím obchodným partnerom a širokej verejnosti:

V súlade s princípmi uplatňovania jednotného, transparentného a nediskriminačného prístupu pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou, VSD, a.s. neumožňuje a ani nepovoľuje umiestňovanie reklám, reklamných pútačov, billboardov, informačných tabúl a podobných zariadení na svojom majetku.

I Bližšie informácie spojené s touto témou vám ochotne poskytnú zamestnanci spoločnosti VSD, a.s., odboru Manažment vlastníckych vzťahov.

PRIPÁJANIA ODBERNÉHO ELEKTROENERGETICKÉHO ZARIADENIA

Prečo a s kým je potrebné uzavrieť zmluvu o pripojení?

Čo je to zmluva o pripojení?


Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy je zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy (PDS) a vlastníkom pripájaného elektroenergetického zariadenia, ktorý požiadal o pripojenie do distribučnej sústavy. Tento zmluvný vzťah definuje hlavne:

- hodnotu zmluvne dojednanej maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia (MRK),
- zodpovedajúcu sumu poplatku (ceny) za pripojenie stanovenú podľa platných pravidiel definovaných Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO),
- ostatné obchodné a technické podmienky týkajúce sa pripojenia.

Táto zmluva je základným zmluvným vzťahom na pripojenie odberného elektroenergetického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy PDS.

S kým zmluvu uzatvárame?

V súlade s Prevádzkovým poriadkom PDS uzatvárame Zmluvu o pripojení výlučne s vlastníkom elektroenergetického zariadenia, resp. odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch, keď je odberné elektrické zariadenie neoddeliteľnou súčasťou nehnuteľnosti (napr. byty a nebytové priestory), výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti alebo správcom. Pod odberným elektroenergetickým zariadením v prvom rade chápeme zariadenie, ktoré je priamo fyzicky pripojené k distribučnej sústave a cez ktoré dochádza k distribúcii elektriny do odberného miesta zákazníka. K uzavretiu zmluvy žiadateľ doloží niektorý z nasledovných podkladov preukazujúcich jeho výlučné

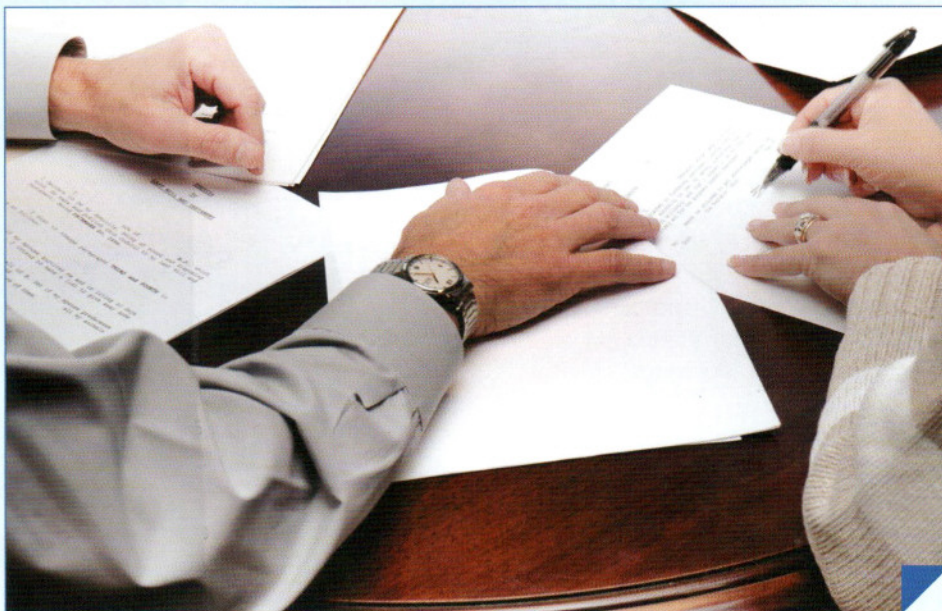

vlastníctvo, podľa konkrétneho prípadu, a to buď:

- list vlastníctva,
- resp. potvrdený vklad do katastra nehnuteľností,
- resp. kúpnu zmluvu,
- resp. potvrdenie o priebehu dedičského konania,
- resp. výpis z účtovnej knihy majetku spoločnosti/výpis aktív spoločnosti,
- resp. správu o odbornej prehliadke a skúške elektroenergetického zariadenia.

Čo je to pripojovací poplatok, resp. cena za pripojenie?

Vo všeobecnosti predstavuje podiel na nákladoch PDS spojených so zabezpečením žiadanej maximálnej rezervovanej kapacity v sústave na umožnenie fyzického pripojenia zariadenia zákazníka. Tieto náklady vznikajú buď budovaním nových alebo úpravou už existujúcich elektroenergetických zariadení PDS, ktoré sú vyvolané pripojením žiadateľa. Ide teda o cenu kapacity pripojenia, nie o cenu za samotné fyzické pripoje-

nie, resp. prípojku. Výška ceny za pripojenie je stanovená na základe platného Výnosu ÚRSO, cenníka pripojovacích poplatkov (napäťová hladina NN) alebo je stanovená výpočtom podľa Výnosu ÚRSO pre napäťové hladiny VVN, VN a zdroje elektriny.

Čo v prípade pripájania zariadenia na cudziu trafostanicu?

V takomto prípade VSD, a.s. uzatvára trojstrannú Zmluvu o poskytnutí MRK so žiadateľom o pripojenie, a tiež s vlastníkom tohto elektroenergetického zariadenia (trafostanice). Takéto pripojenie je teda podmienené súhlasom vlastníka trafostanice s pripojením žiadateľa o pripojenie na zariadenie v jeho majetku. Zmluva definuje hodnotu MRK v kW (žadateľ o pripojenie je v takomto prípade automaticky zaradený ako odberateľ na VN napäťovej úrovni) a údaj o percentuálnom podiele jeho časti MRK na celkovej zmluvnej hodnote MRK, ktorá je predmetom Zmluvy o pripojení medzi PDS a vlastníkom trafostanice.



RWEGROUP

VSD Info, 1. ročník, číslo 1

Vydavateľ: Východoslovenská distribučná, a.s.

Šéfredaktor: Ing. Júlia Drančáková, E info@vsds.sk

Redakčná rada: Dr. Steffen Schattner, Ing. Jaroslav Hrušč, Ing. Radoslav Haluška, Ing. Marcel Fitere

Redakcia: Ing. Slavomír Sabol, JUDr. Miroslav Šipoš, Ing. Pavol Horňák

Grafická úprava: Hi-Reklama, s.r.o.

Tlač: Hi-Reklama, s.r.o.